

# HP パーマネントパッチ 常温合材（開粒タイプ）

追跡調査 3年 （平成25年12月12日～平成28年12月15日）



エムケービルド株式会社

# H P パーマネントパッチ 施工条件



①材料投入



②転圧

③完成

1. 施工日時: 平成25年12月16日
2. 天候: 雨のち雪
3. ポットホール7か所施工
4. 施工場所: 橋梁部
5. その1. 2は秋冬用  
その3～7は春夏用



施工場所



# その 1

施工直後



1 か月後



3 か月後



1 年後



2 年後



3 年後





# その2

施工直後



1 か月後



3 か月後



1 年後



2 年後



3 年後





# その3

施工直後



1 か月後



3 か月後



1 年後



2 年後



3 年後





# その 4

施工直後



1 か月後



3 か月後



1 年後



2 年後



3 年後





# その5

施工直後



1 か月後



3 か月後



1 年後



2 年後



3 年後





# その 6

施工直後



1 か月後



3 か月後



1 年後



2 年後



3 年後





# その 7

施工直後




1 か月後



3 か月後



1 年後

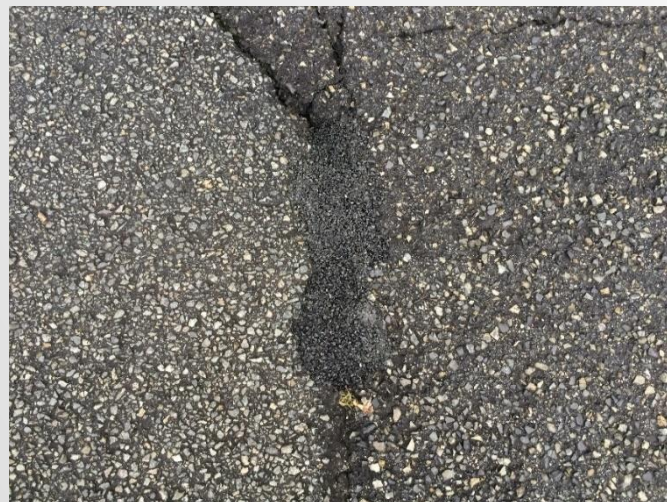

2 年後



3 年後

